


PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE SISTEMA DE A.A. TIPO VRV - ANEXO 49

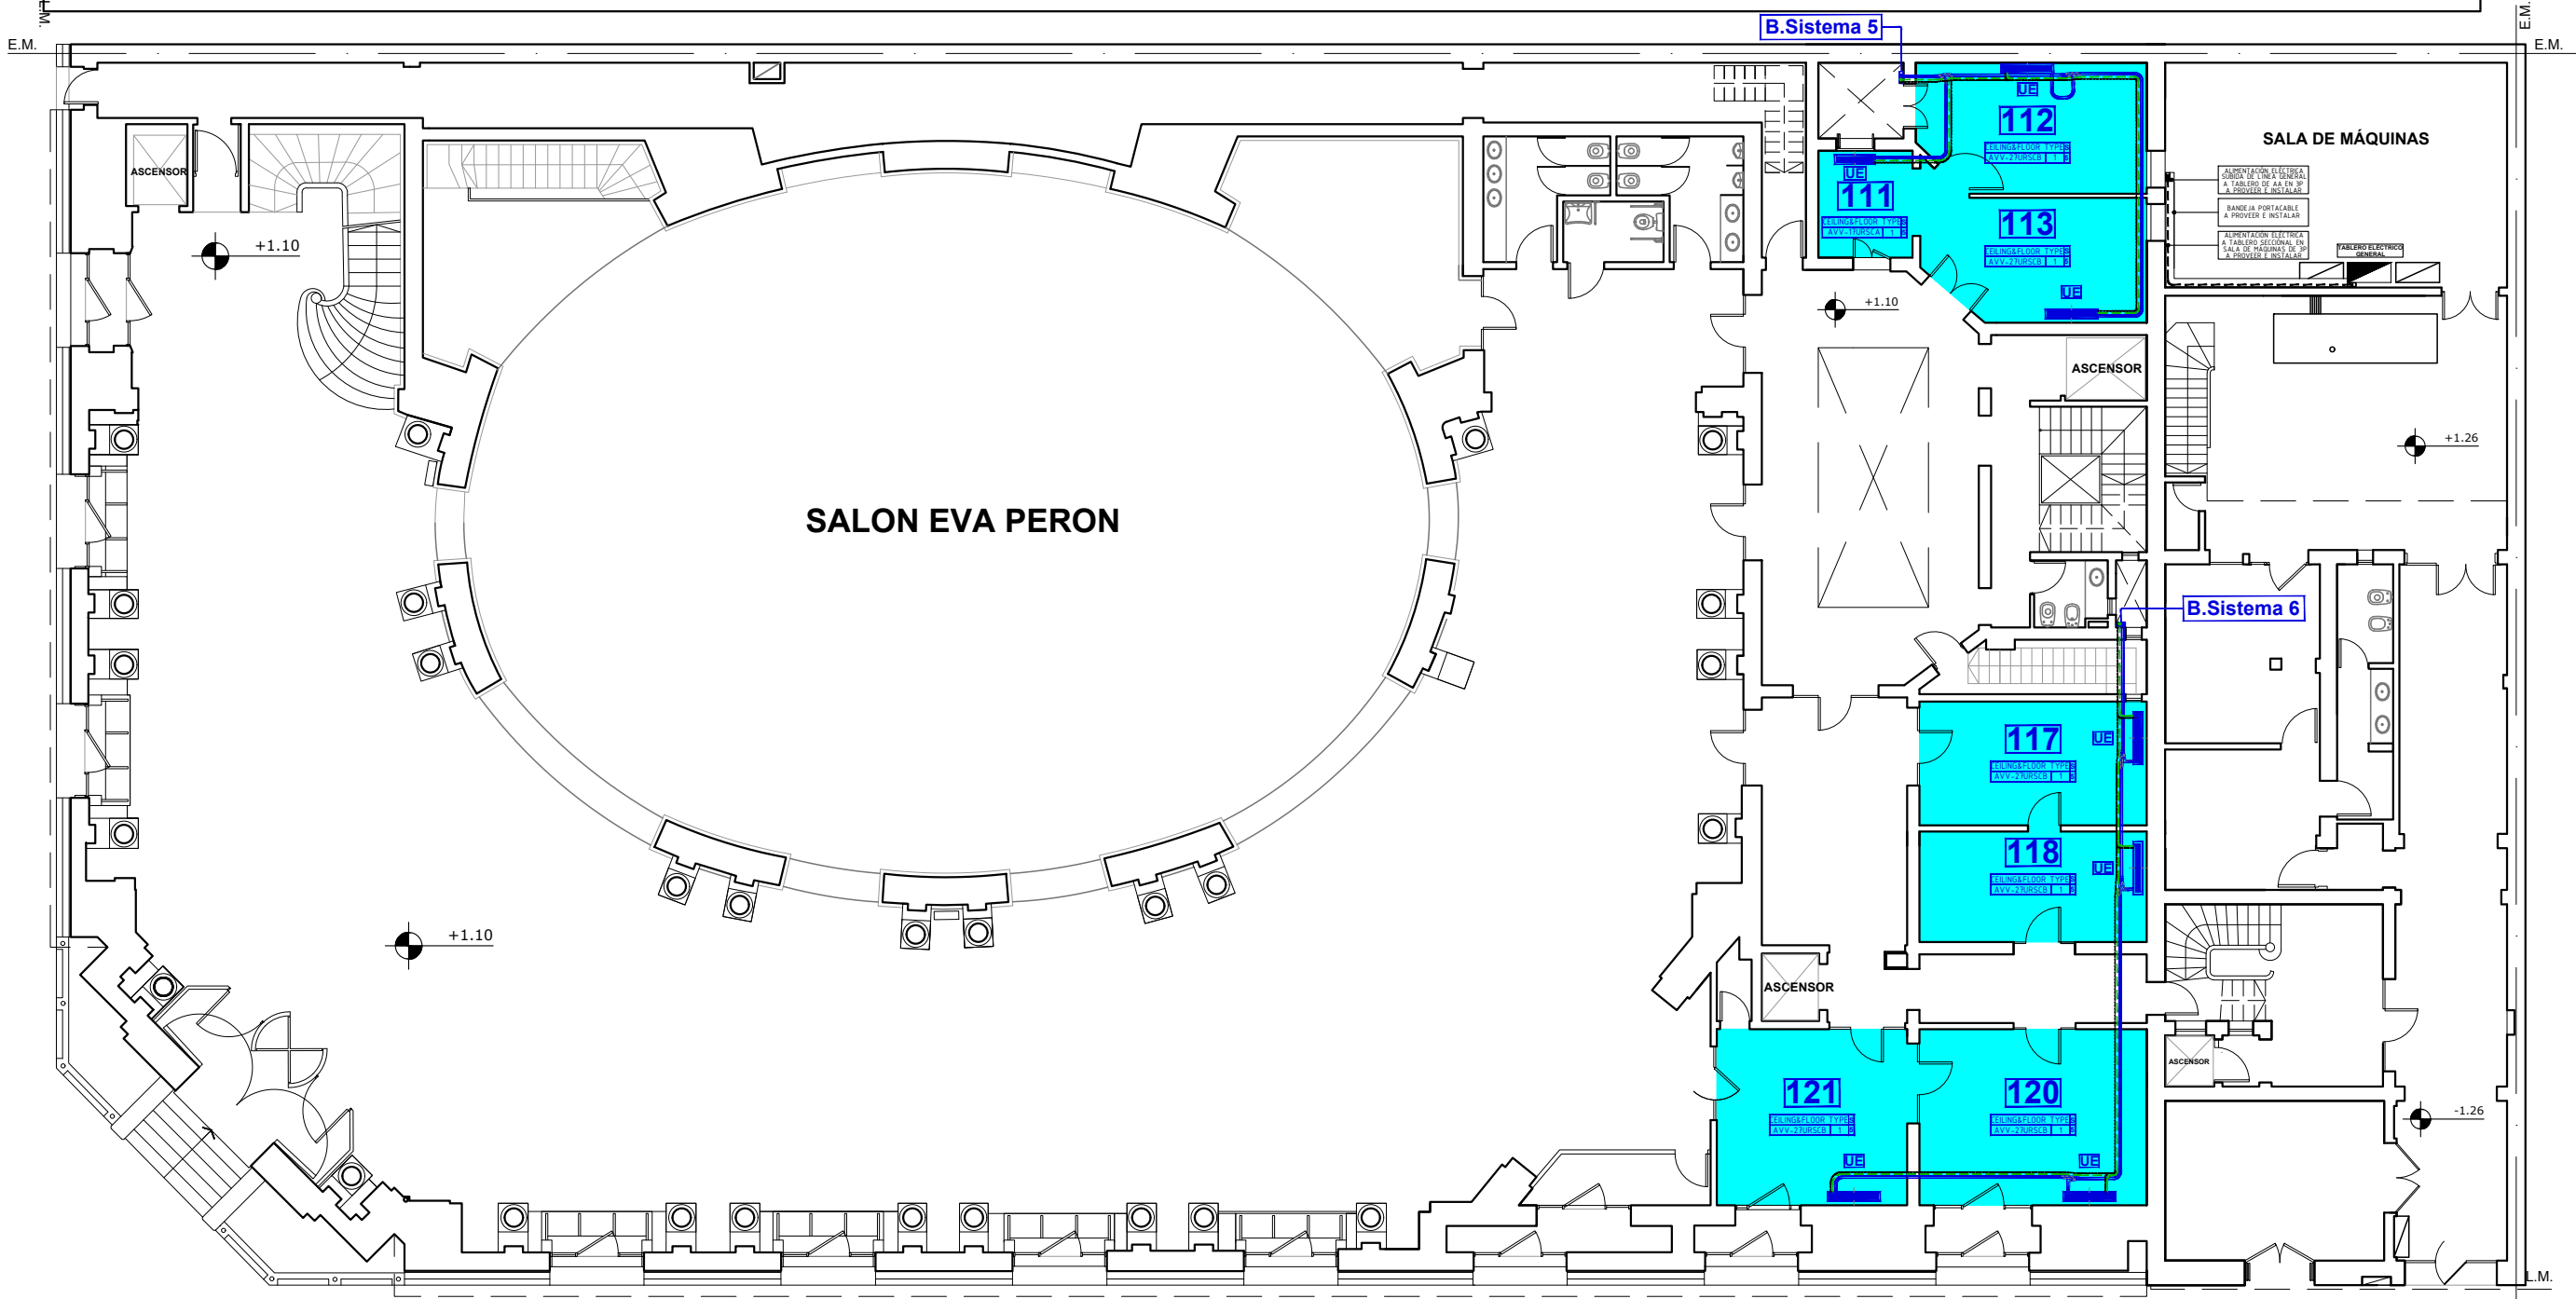


- OFICINAS CON AIRE ACONDICIONADO TIPO VRV INSTALADOS EN LA ACTUALIDAD.
- OFICINAS A PROVEER E INSTALAR AIRE ACONDICIONADO TIPO VRV.
- 1-CAÑERÍAS DE DISTRIBUCIÓN DE REFRIGERANTE DE COBRE ELECTROLÍTICO CON AISLACIÓN DE TUBOS DE ESPUMA ELÁSTOMÉRICA DE ESTRUCTURA CELULAR CERRADA (GAS).
- 2-CAÑERIAS DE DISTRIBUCIÓN DE REFRIGERANTE DE COBRE ELECTROLÍTICO CON AISLACIÓN DE TUBOS DE ESPUMA ELÁSTOMÉRICA DE ESTRUCTURA CELULAR CERRADA (LÍQUIDO).
- CONDUCTORES DE COMANDO DE INTERCONEXIÓN ENTRE UNIDADES EVAPORADORAS INTERIORES Y CONDENSADORAS EXTERIORES.
- ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE UNIDADES EVAPORADORAS INTERIORES DESDE TABLERO ELÉCTRICO UBICADO EN LA SALA DE MÁQUINAS DE LA TERRAZA DEL 3 PISO.

PLANTA BAJA

|                               | SISTEMA N° | VRV MODELO              |                 | PISO           | OFCINA          | TIPO                 | CANTIDAD | KW   |
|-------------------------------|------------|-------------------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------------|----------|------|
|                               |            | UNIDAD EXTERIOR         | UNIDAD INTERIOR |                |                 |                      |          |      |
|                               |            |                         |                 |                |                 |                      |          |      |
| UNIDADES A PROVEER E INSTALAR | 5          | AVWT----U6SZ            |                 | TERRAZA PISO 3 |                 | COMPACTO MODULAR     |          | 173  |
|                               |            |                         | AVV-17URSCA     | PLANTA BAJA    | 111             | CEILING & FLOOR TYPE | 1        | 5,0  |
|                               |            |                         | AVV-27URSCB     | PLANTA BAJA    | 112-113         | CEILING & FLOOR TYPE | 2        | 8,4  |
|                               | 6          | AVWT----U6SZ            |                 | TERRAZA PISO 3 |                 | COMPACTO MODULAR     |          | 33.6 |
|                               |            |                         | AVV-27URSCB     | PLANTA BAJA    | 117-118-120-121 | CEILING & FLOOR TYPE | 4        | 8,4  |
|                               |            | CANTIDAD TOTAL POR PISO | 7 UNIDADES      |                |                 |                      |          |      |

PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE SISTEMA DE A.A. TIPO VRV - ANEXO 49

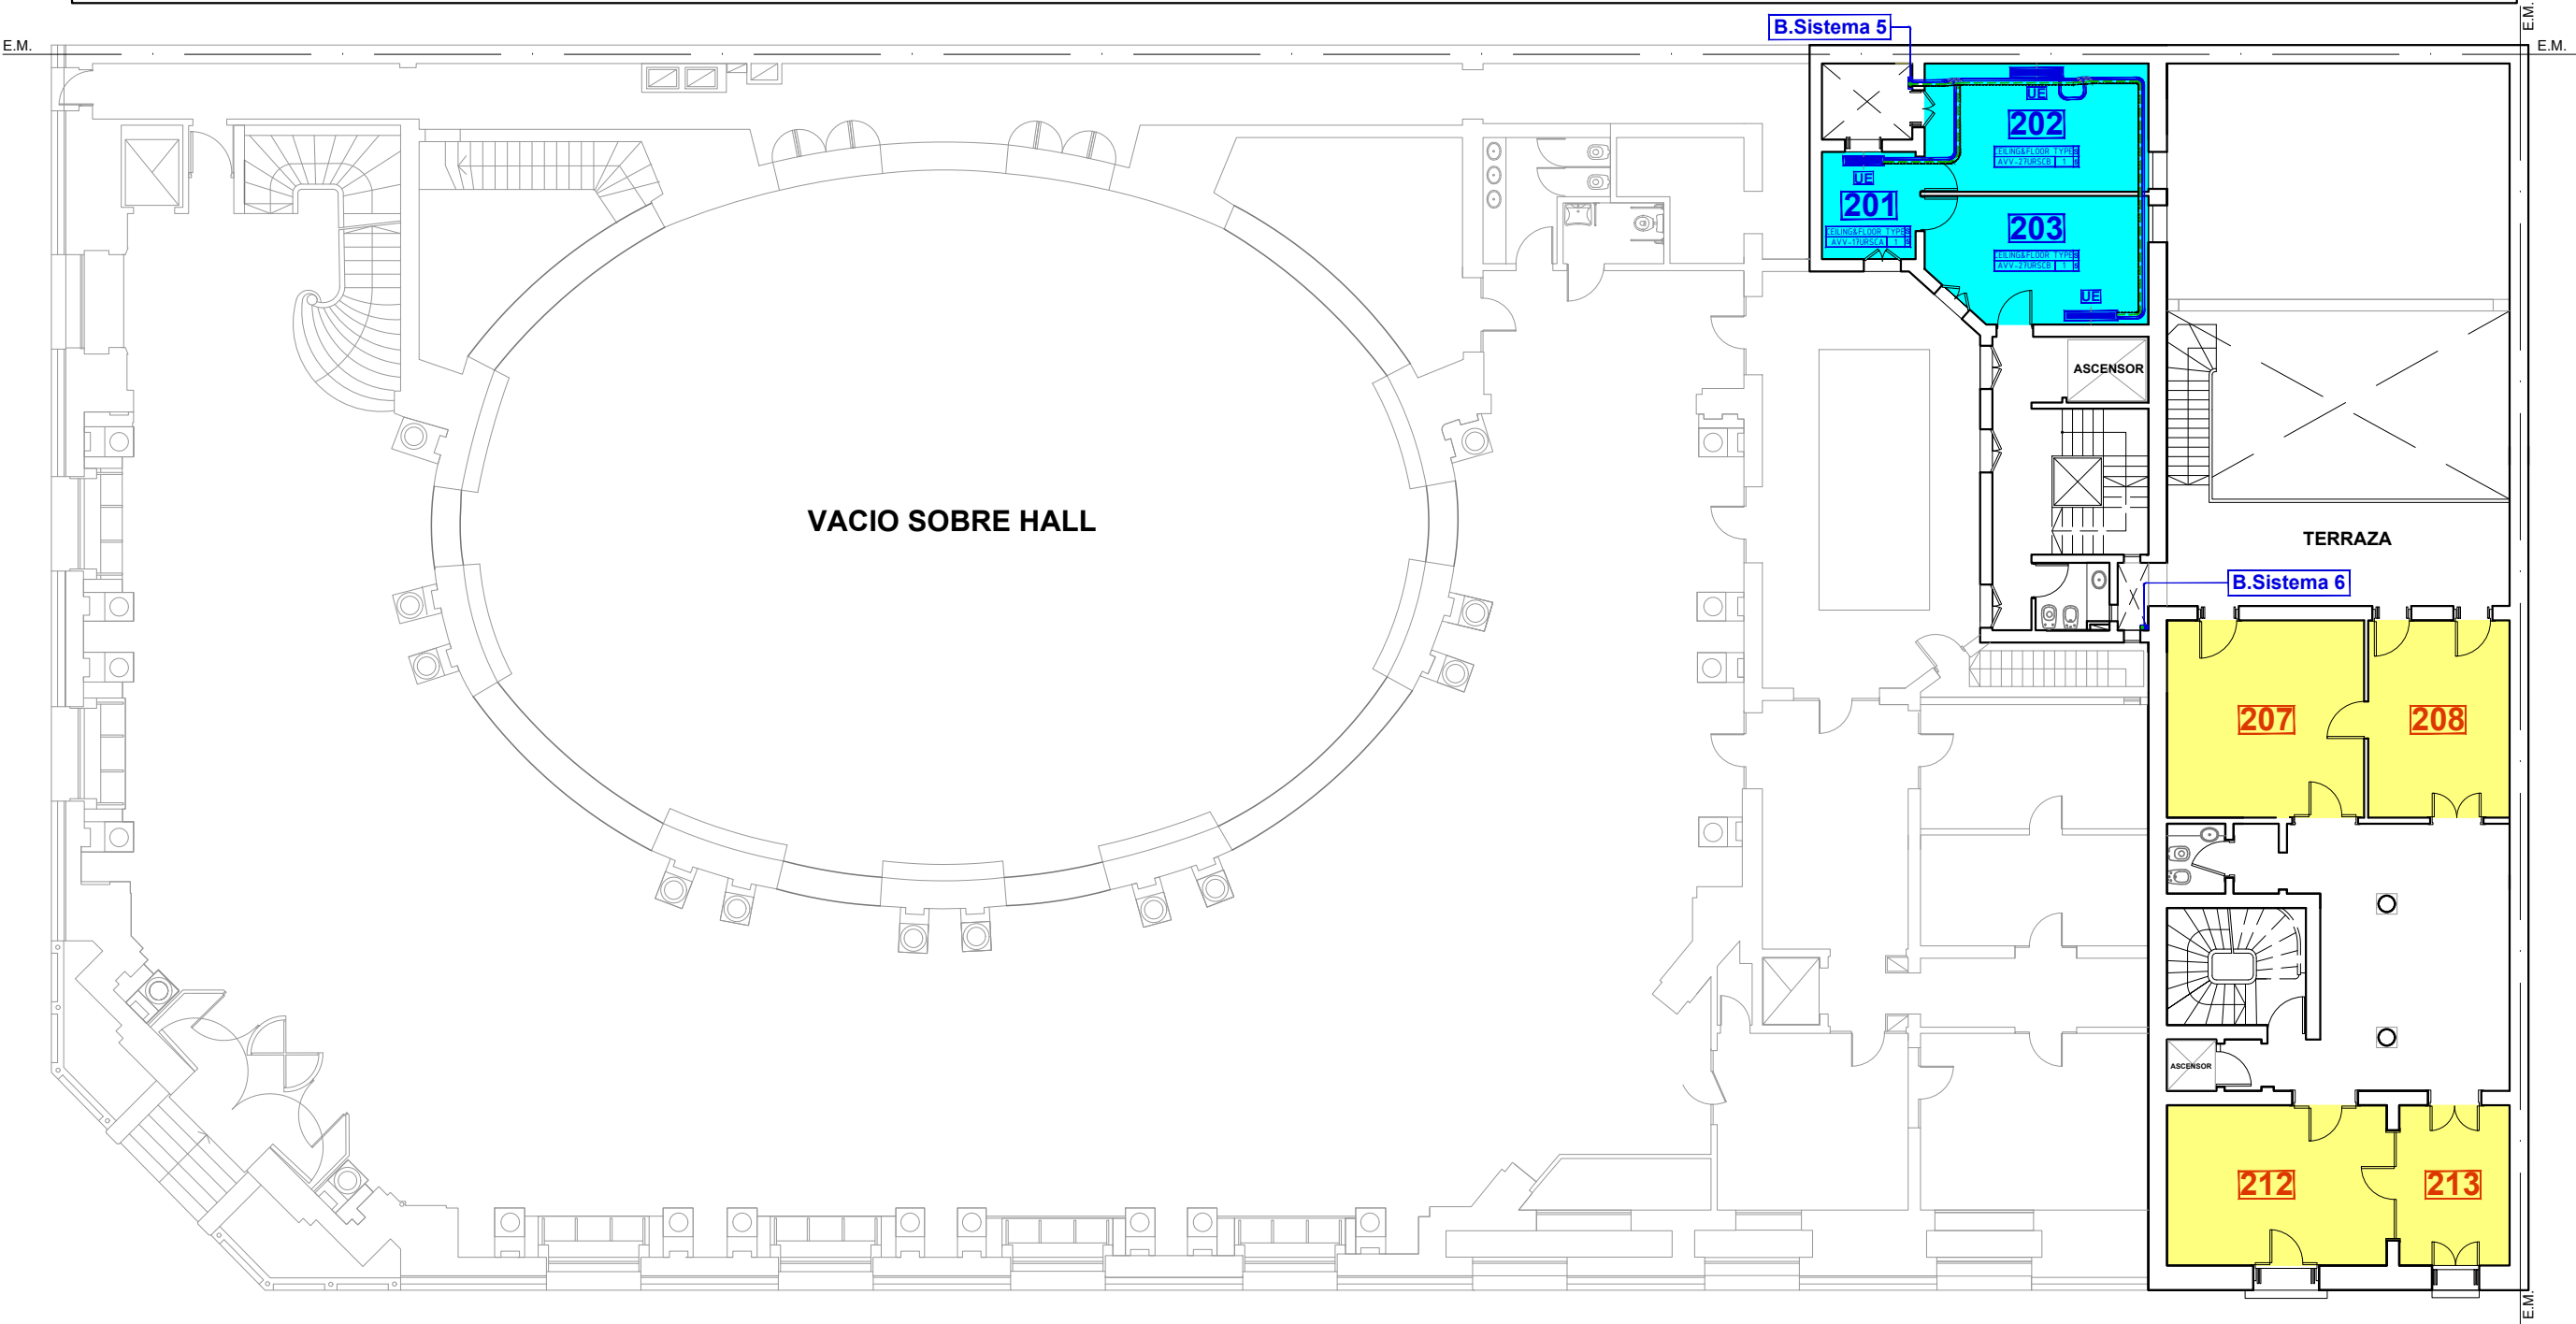


- OFICINAS CON AIRE ACONDICIONADO TIPO VRV INSTALADOS EN LA ACTUALIDAD.
- OFICINAS A PROVEER E INSTALAR AIRE ACONDICIONADO TIPO VRV.
- 1-CAÑERÍAS DE DISTRIBUCIÓN DE REFRIGERANTE DE COBRE ELECTROLÍTICO CON AISLACIÓN DE TUBOS DE ESPUMA ELÁSTOMÉRICA DE ESTRUCTURA CELULAR CERRADA (GAS).
- 2-CAÑERIAS DE DISTRIBUCIÓN DE REFRIGERANTE DE COBRE ELECTROLÍTICO CON AISLACIÓN DE TUBOS DE ESPUMA ELÁSTOMÉRICA DE ESTRUCTURA CELULAR CERRADA (LÍQUIDO).
- CONDUCTORES DE COMANDO DE INTERCONEXIÓN ENTRE UNIDADES EVAPORADORAS INTERIORES Y CONDENSADORAS EXTERIORES.
- ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE UNIDADES EVAPORADORAS INTERIORES DESDE TABLERO ELÉCTRICO UBICADO EN LA SALA DE MÁQUINAS DE LA TERRAZA DEL 3 PISO.

| UNIDADES A PROVEER E<br>INSTALAR | SISTEMA<br>N°                 | VRV MODELO      |                 | PISO                | OFCINA  | TIPO                       | CANTIDAD | KW  |
|----------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|---------------------|---------|----------------------------|----------|-----|
|                                  |                               | UNIDAD EXTERIOR | UNIDAD INTERIOR |                     |         |                            |          |     |
|                                  | 5                             | AVWT-----U6SZ   |                 | TERRAZA<br>PISO 3   |         | COMPACTO<br>MODULAR        |          | 173 |
|                                  |                               |                 | AVV-17URSCA     | PRIMER<br>ENTREPISO | 201     | CEILING &<br>FLOOR<br>TYPE | 1        | 5,0 |
|                                  |                               |                 | AVV-27URSCB     | PLANTA<br>BAJA      | 202-203 | CEILING &<br>FLOOR<br>TYPE | 2        | 8,4 |
|                                  | CANTIDAD<br>TOTAL<br>POR PISO |                 | 3 UNIDADES      |                     |         |                            |          |     |

PRIMER ENTREPISO

PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE SISTEMA DE A.A. TIPO VRV - ANEXO 49

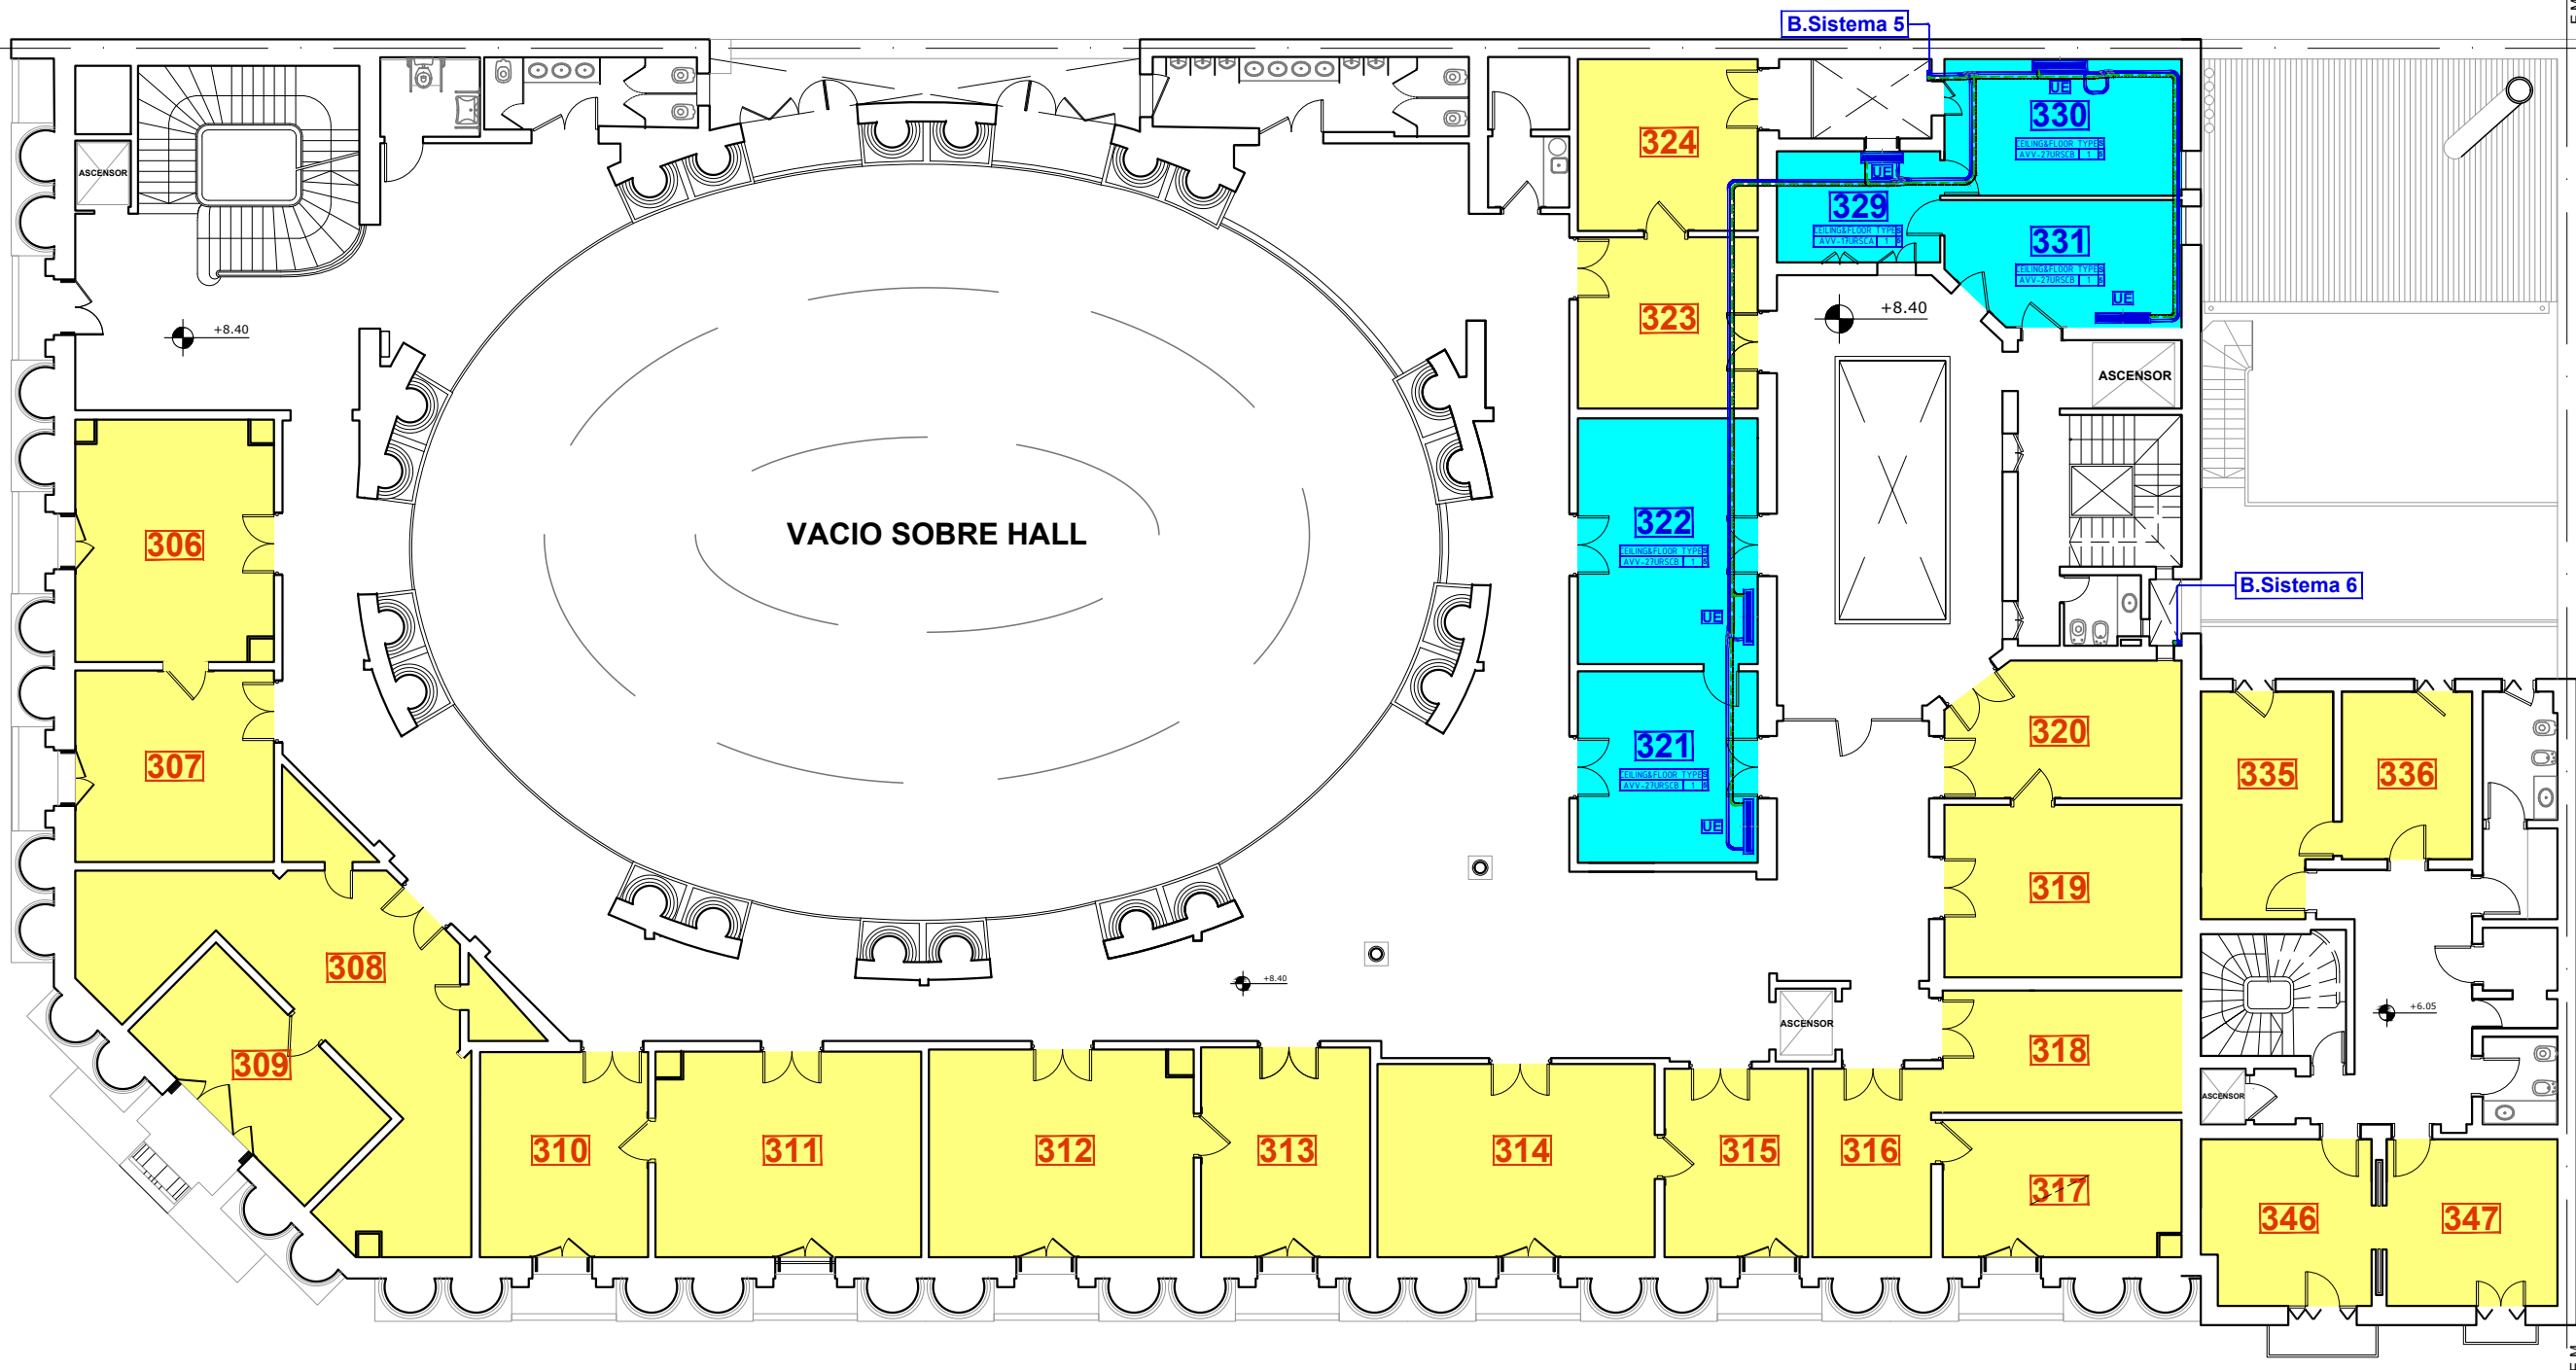


- OFICINAS CON AIRE ACONDICIONADO TIPO VRV INSTALADOS EN LA ACTUALIDAD.
- OFICINAS A PROVEER E INSTALAR AIRE ACONDICIONADO TIPO VRV.
- 1-CAÑERÍAS DE DISTRIBUCIÓN DE REFRIGERANTE DE COBRE ELECTROLÍTICO CON AISLACIÓN DE TUBOS DE ESPUMA ELÁSTOMÉRICA DE ESTRUCTURA CELULAR CERRADA (GAS).
- 2-CAÑERIAS DE DISTRIBUCIÓN DE REFRIGERANTE DE COBRE ELECTROLÍTICO CON AISLACIÓN DE TUBOS DE ESPUMA ELÁSTOMÉRICA DE ESTRUCTURA CELULAR CERRADA (LÍQUIDO).
- CONDUCTORES DE COMANDO DE INTERCONEXIÓN ENTRE UNIDADES EVAPORADORAS INTERIORES Y CONDENSADORAS EXTERIORES.
- ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE UNIDADES EVAPORADORAS INTERIORES DESDE TABLERO ELÉCTRICO UBICADO EN LA SALA DE MÁQUINAS DE LA TERRAZA DEL 3 PISO.

| UNIDADES A PROVEER E INSTALAR | SISTEMA N°              | VRV MODELO      |                 | PISO        | OFCINA          | TIPO                 | CANTIDAD | KW  |
|-------------------------------|-------------------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|----------------------|----------|-----|
|                               |                         | UNIDAD EXTERIOR | UNIDAD INTERIOR |             |                 |                      |          |     |
|                               | 5                       | AVWT----U6SZ    |                 |             |                 |                      |          |     |
|                               |                         |                 | AVV-17URSCA     | PRIMER PISO | 329             | CEILING & FLOOR TYPE | 1        | 5,0 |
|                               |                         |                 | AVV-27URSCB     | PRIMER PISO | 321-322-330-331 | CEILING & FLOOR TYPE | 4        | 8,4 |
|                               | CANTIDAD TOTAL POR PISO |                 | 5 UNIDADES      |             |                 |                      |          |     |

PRIMER PISO

# PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE SISTEMA DE A.A. TIPO VRV - ANEXO 49

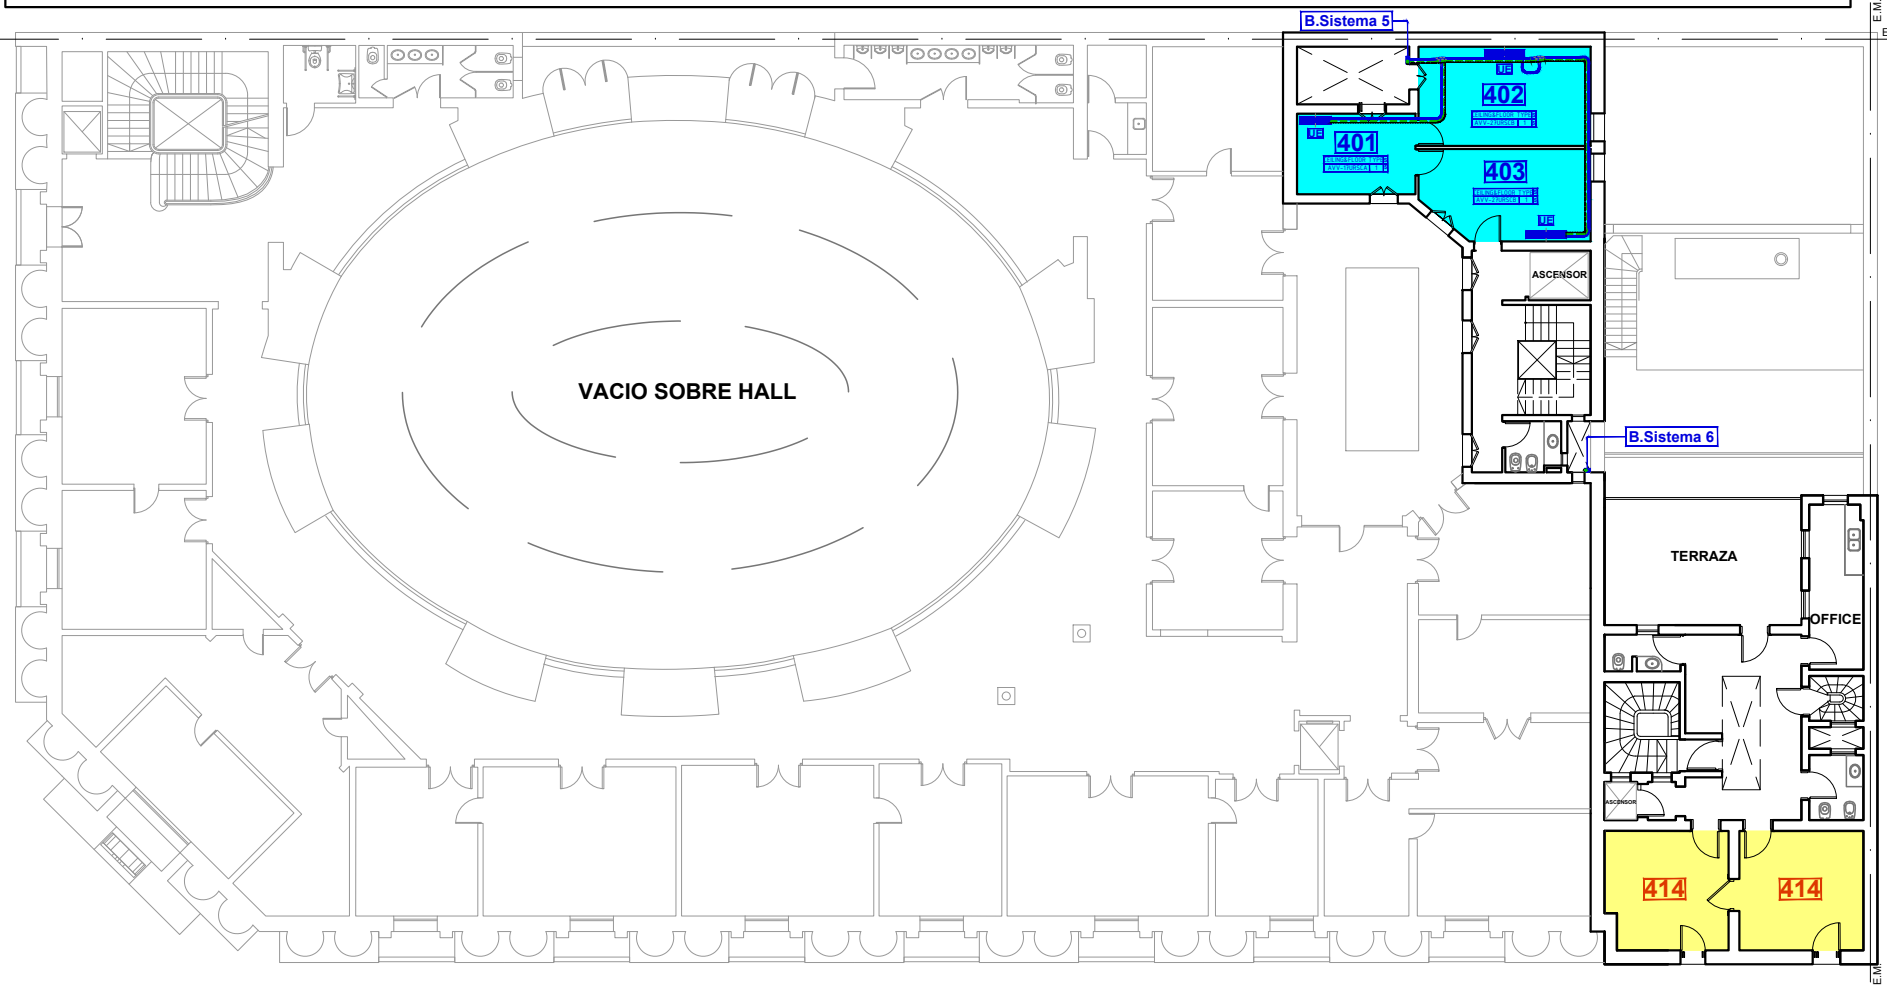


- OFICINAS CON AIRE ACONDICIONADO TIPO VRV INSTALADOS EN LA ACTUALIDAD.
- OFICINAS A PROVEER E INSTALAR AIRE ACONDICIONADO TIPO VRV.
- 1-CAÑERÍAS DE DISTRIBUCIÓN DE REFRIGERANTE DE COBRE ELECTROLÍTICO CON AISLACIÓN DE TUBOS DE ESPUMA ELÁSTOMÉRICA DE ESTRUCTURA CELULAR CERRADA (GAS).
- 2-CAÑERÍAS DE DISTRIBUCIÓN DE REFRIGERANTE DE COBRE ELECTROLÍTICO CON AISLACIÓN DE TUBOS DE ESPUMA ELÁSTOMÉRICA DE ESTRUCTURA CELULAR CERRADA (LÍQUIDO).
- CONDUCTORES DE COMANDO DE INTERCONEXIÓN ENTRE UNIDADES EVAPORADORAS INTERIORES Y CONDENSADORAS EXTERIORES.
- ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE UNIDADES EVAPORADORAS INTERIORES DESDE TABLERO ELÉCTRICO UBICADO EN LA SALA DE MÁQUINAS DE LA TERRAZA DEL 3 PISO.

|                               | SISTEMA N°              | VRV MODELO      |                 | PISO              | OFCINA  | TIPO                 | CANTIDAD | KW  |
|-------------------------------|-------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|---------|----------------------|----------|-----|
|                               |                         | UNIDAD EXTERIOR | UNIDAD INTERIOR |                   |         |                      |          |     |
|                               |                         |                 |                 |                   |         |                      |          |     |
| UNIDADES A PROVEER E INSTALAR | 5                       | AVWT----U6SZ    |                 | TERRAZA PISO 3    |         | COMPACTO MODULAR     |          | 173 |
|                               |                         |                 | AVV-17URSCA     | SEGUNDO ENTREPISO | 401     | CEILING & FLOOR TYPE | 1        | 5,0 |
|                               |                         |                 | AVV-27URSCB     | SEGUNDO ENTREPISO | 402-403 | CEILING & FLOOR TYPE | 2        | 8,4 |
|                               | CANTIDAD TOTAL POR PISO |                 | 3 UNIDADES      |                   |         |                      |          |     |

## SEGUNDO ENTREPISO

PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE SISTEMA DE A.A. TIPO VRV - ANEXO 49

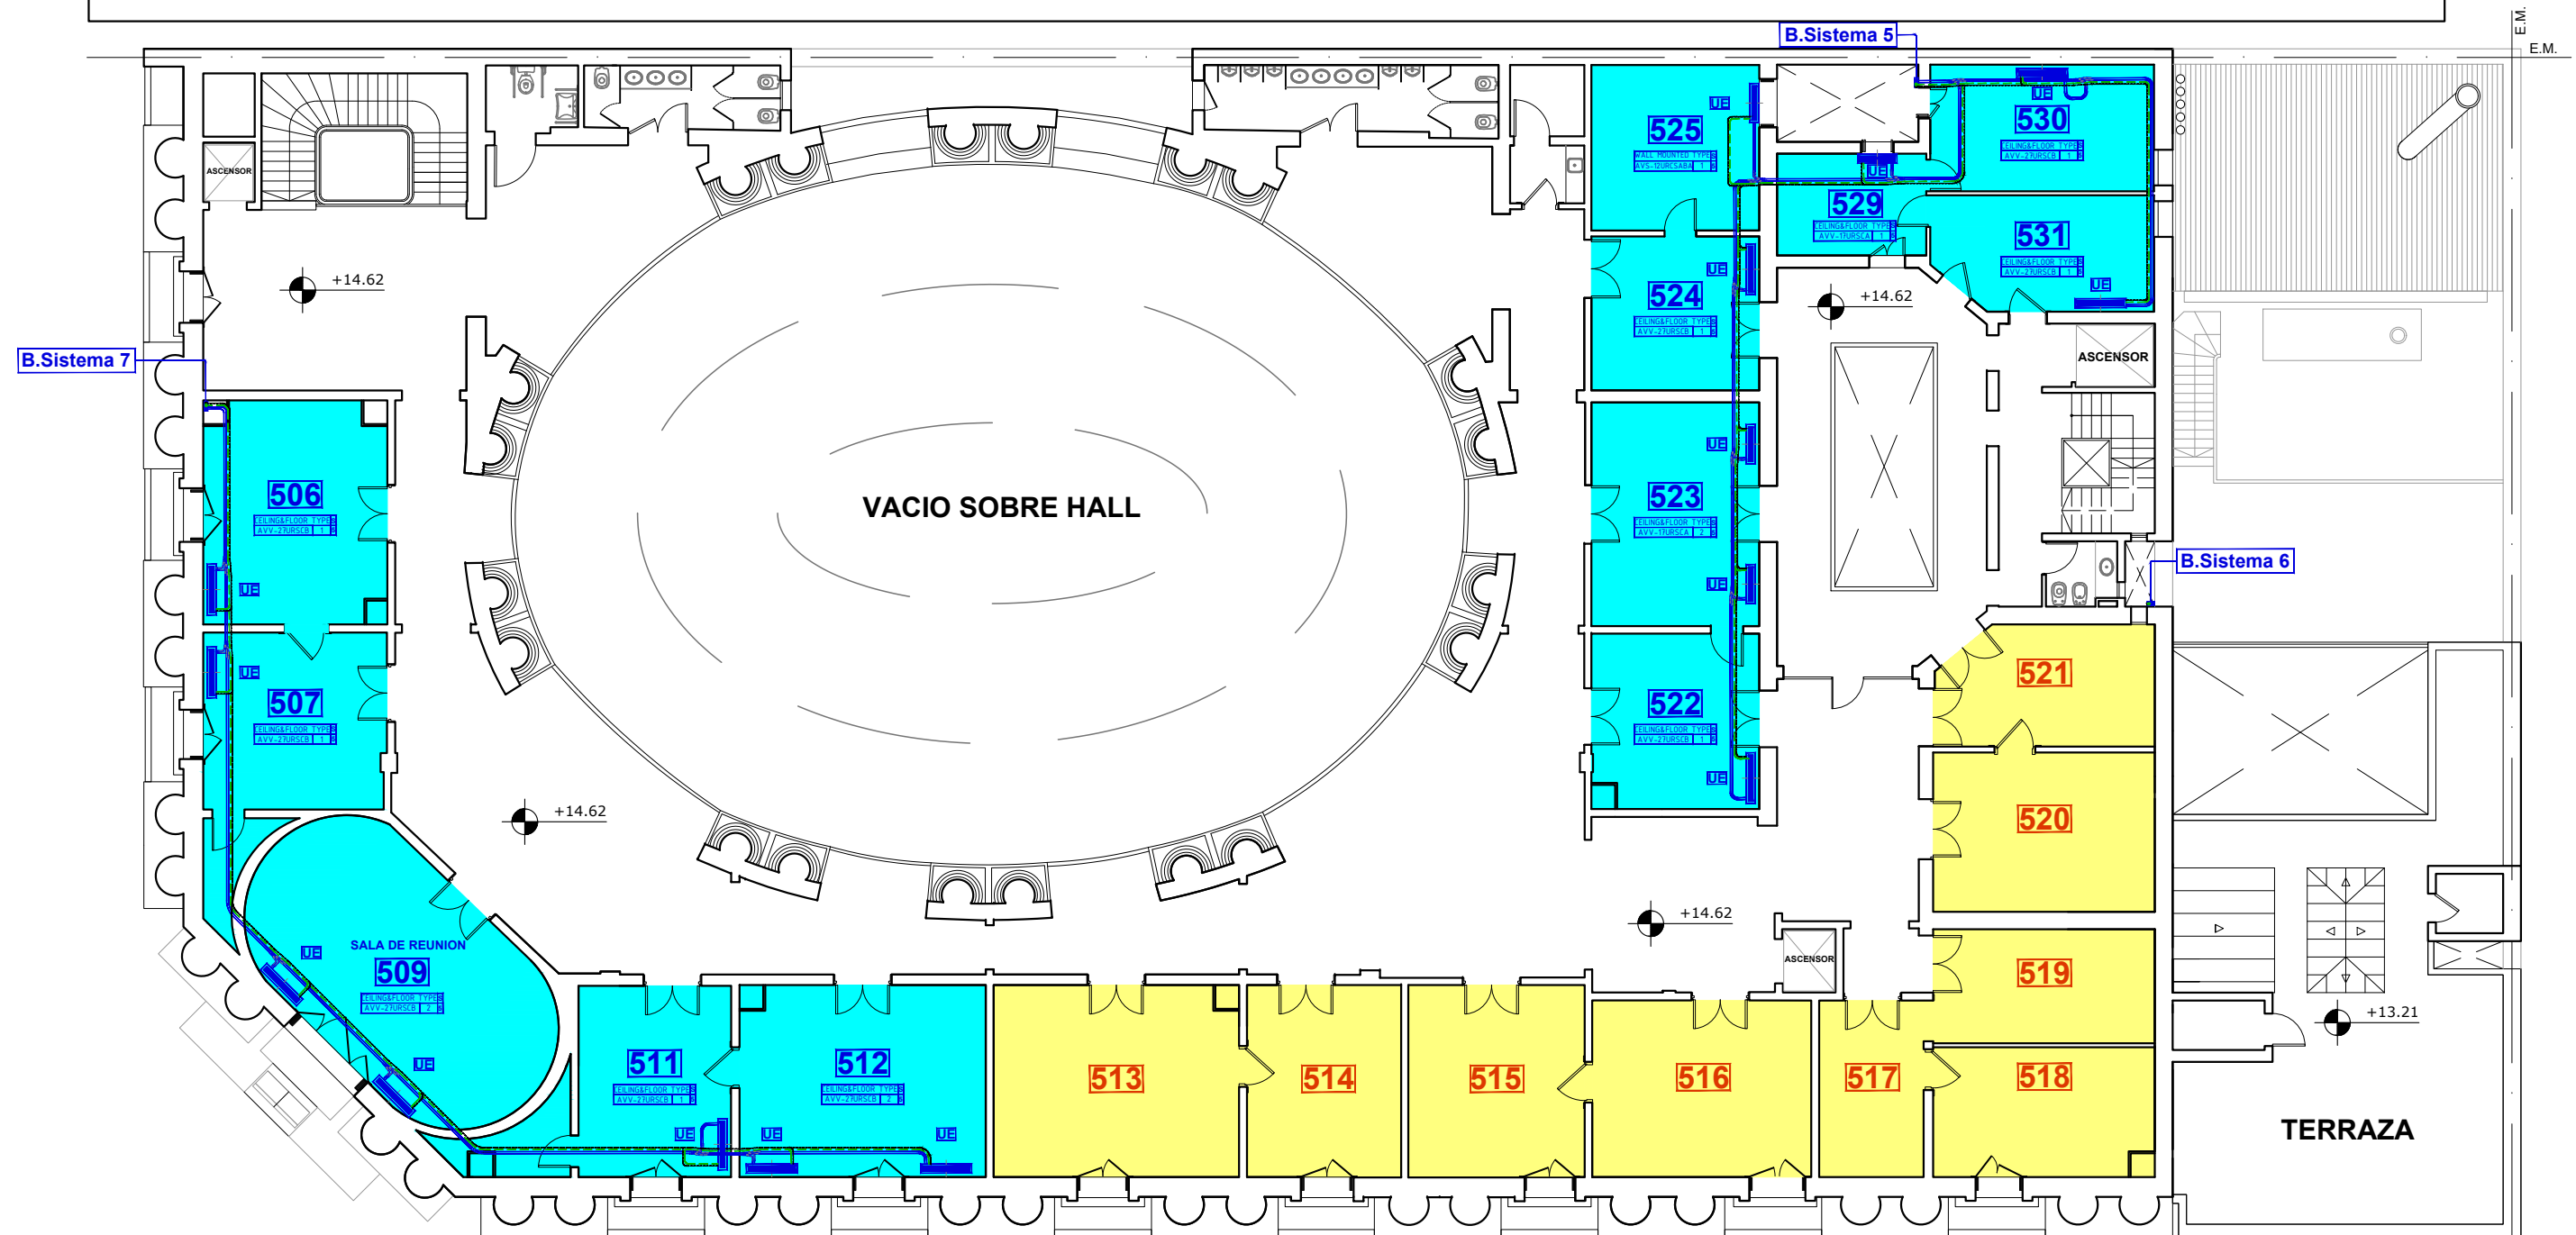


- OFICINAS CON AIRE ACONDICIONADO TIPO VRV INSTALADOS EN LA ACTUALIDAD.
- OFICINAS A PROVEER E INSTALAR AIRE ACONDICIONADO TIPO VRV.
- 1-CAÑERÍAS DE DISTRIBUCIÓN DE REFRIGERANTE DE COBRE ELECTROLÍTICO CON AISLACIÓN DE TUBOS DE ESPUMA ELÁSTOMÉRICA DE ESTRUCTURA CELULAR CERRADA (GAS).
- 2-CAÑERÍAS DE DISTRIBUCIÓN DE REFRIGERANTE DE COBRE ELECTROLÍTICO CON AISLACIÓN DE TUBOS DE ESPUMA ELÁSTOMÉRICA DE ESTRUCTURA CELULAR CERRADA (LÍQUIDO).
- CONDUCTORES DE COMANDO DE INTERCONEXIÓN ENTRE UNIDADES EVAPORADORAS INTERIORES Y CONDENSADORAS EXTERIORES.
- ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE UNIDADES EVAPORADORAS INTERIORES DESDE TABLERO ELÉCTRICO UBICADO EN LA SALA DE MÁQUINAS DE LA TERRAZA DEL 3 PISO.

SEGUNDO PISO

| UNIDADES A PROVEER E INSTALAR | SISTEMA N°              | VRV MODELO      |                 | PISO           | OFCINA              | TIPO                 | CANTIDAD | KW   |
|-------------------------------|-------------------------|-----------------|-----------------|----------------|---------------------|----------------------|----------|------|
|                               |                         | UNIDAD EXTERIOR | UNIDAD INTERIOR |                |                     |                      |          |      |
|                               |                         |                 |                 |                |                     |                      |          |      |
|                               | 5                       | AVWT----U6SZ    |                 | TERRAZA PISO 3 |                     | COMPACTO MODULAR     |          | 173  |
|                               |                         |                 | AVV-12URCSABA   | SEGUNDO PISO   | 525                 | WALL MOUNTED TYPE    | 1        | 3,6  |
|                               |                         |                 | AVV-17URSCA     | SEGUNDO PISO   | 523-529             | CEILING & FLOOR TYPE | 3        | 5,0  |
|                               |                         |                 | AVV-27URSCB     | SEGUNDO PISO   | 522-524-530-531     | CEILING & FLOOR TYPE | 4        | 8,4  |
|                               | 7                       | AVWT----U6SZ    |                 | TERRAZA PISO 3 |                     |                      |          | 58,8 |
|                               |                         |                 | AVV-27URSCB     | SEGUNDO PISO   | 506-507-509-511-512 | CEILING & FLOOR TYPE | 7        | 8,4  |
|                               | CANTIDAD TOTAL POR PISO |                 | 15 UNIDADES     |                |                     |                      |          |      |

PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE SISTEMA DE A.A. TIPO VRV - ANEXO 49

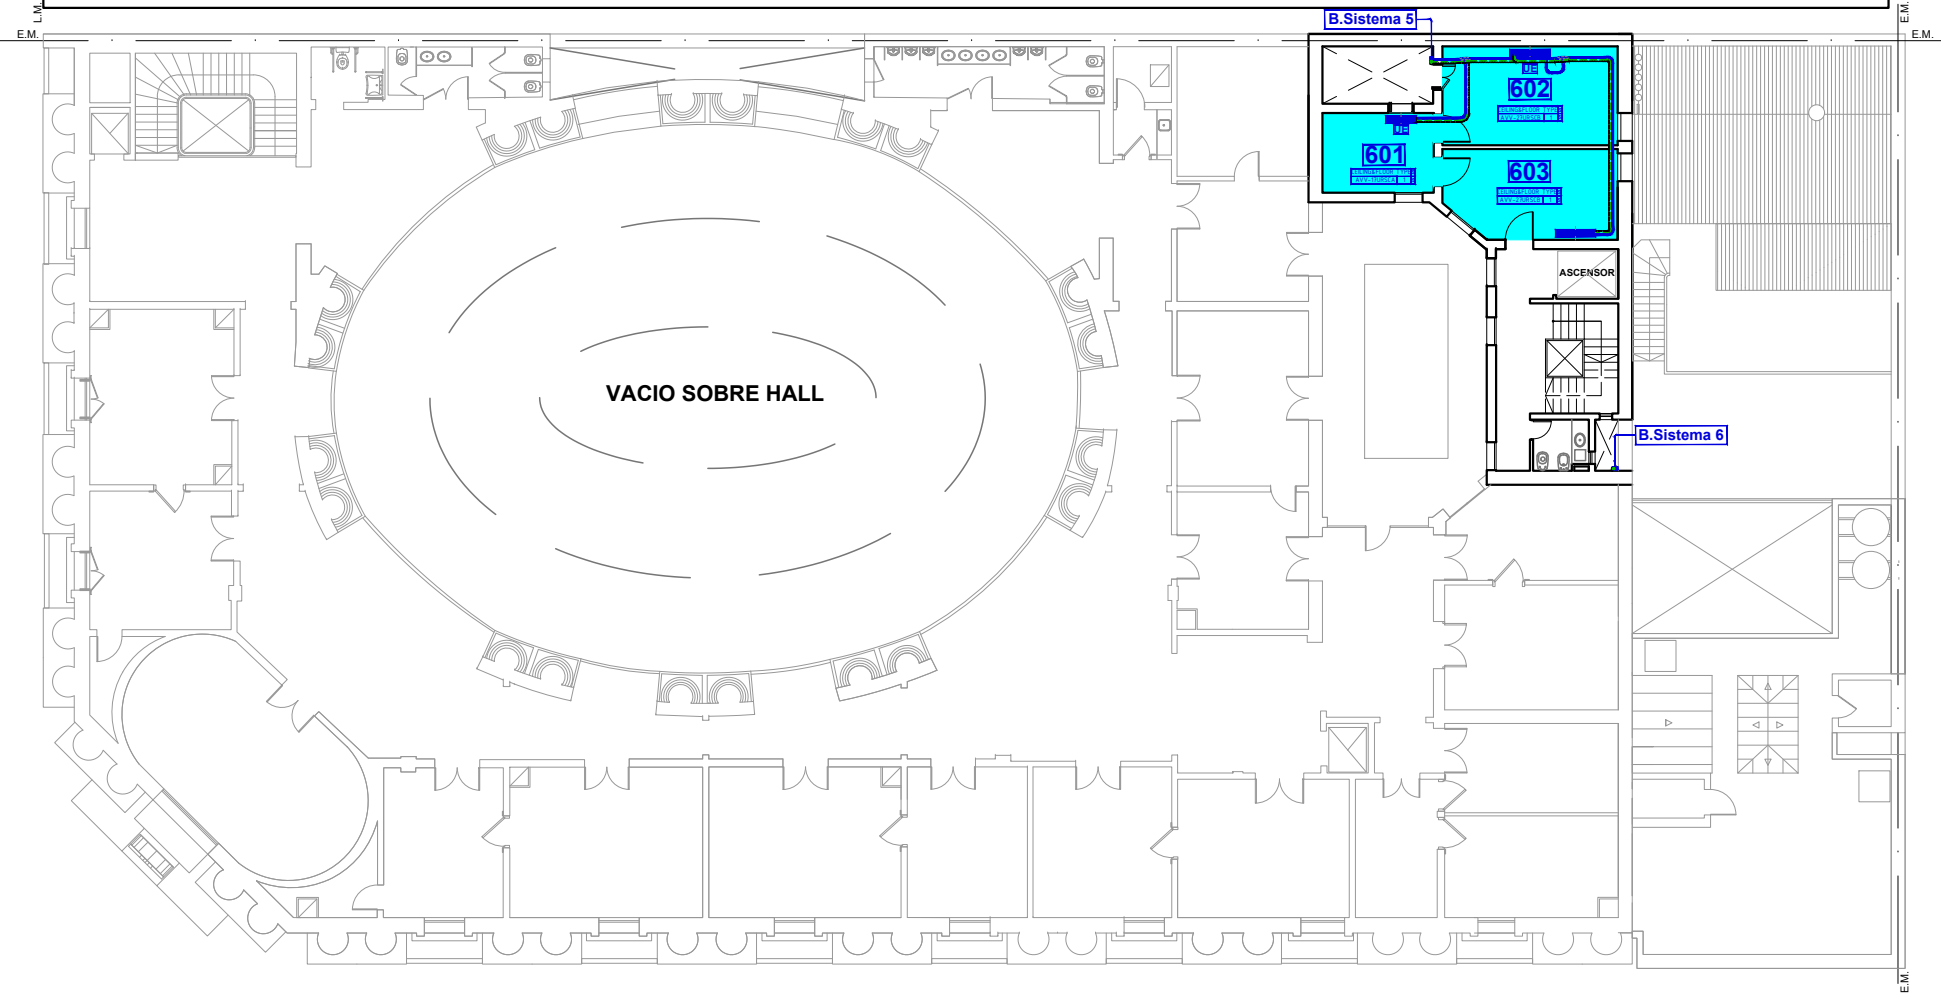


- OFICINAS CON AIRE ACONDICIONADO TIPO VRV INSTALADOS EN LA ACTUALIDAD.
- OFICINAS A PROVEER E INSTALAR AIRE ACONDICIONADO TIPO VRV.
- 1-CAÑERÍAS DE DISTRIBUCIÓN DE REFRIGERANTE DE COBRE ELECTROLÍTICO CON AISLACIÓN DE TUBOS DE ESPUMA ELÁSTOMÉRICA DE ESTRUCTURA CELULAR CERRADA (GAS).
- 2-CAÑERÍAS DE DISTRIBUCIÓN DE REFRIGERANTE DE COBRE ELECTROLÍTICO CON AISLACIÓN DE TUBOS DE ESPUMA ELÁSTOMÉRICA DE ESTRUCTURA CELULAR CERRADA (LÍQUIDO).
- CONDUCTORES DE COMANDO DE INTERCONEXIÓN ENTRE UNIDADES EVAPORADORAS INTERIORES Y CONDENSADORAS EXTERIORES.
- ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE UNIDADES EVAPORADORAS INTERIORES DESDE TABLERO ELÉCTRICO UBICADO EN LA SALA DE MÁQUINAS DE LA TERRAZA DEL 3 PISO.

|                               | SISTEMA N°              | VRV MODELO      |                 | PISO             | OFCINA  | TIPO                 | CANTIDAD | KW  |
|-------------------------------|-------------------------|-----------------|-----------------|------------------|---------|----------------------|----------|-----|
|                               |                         | UNIDAD EXTERIOR | UNIDAD INTERIOR |                  |         |                      |          |     |
| UNIDADES A PROVEER E INSTALAR | 5                       | AVWT----U6SZ    |                 | TERRAZA PISO 3   |         | COMPACTO MODULAR     |          | 173 |
|                               |                         |                 | AVV-17URSCA     | TERCER ENTREPISO | 601     | CEILING & FLOOR TYPE | 1        | 5,0 |
|                               |                         |                 | AVV-27URSCB     | TERCER ENTREPISO | 602-603 | CEILING & FLOOR TYPE | 2        | 8,4 |
|                               | CANTIDAD TOTAL POR PISO |                 | 3 UNIDADES      |                  |         |                      |          |     |

TERCER ENTREPISO

# PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE SISTEMA DE A.A. TIPO VRV - ANEXO 49

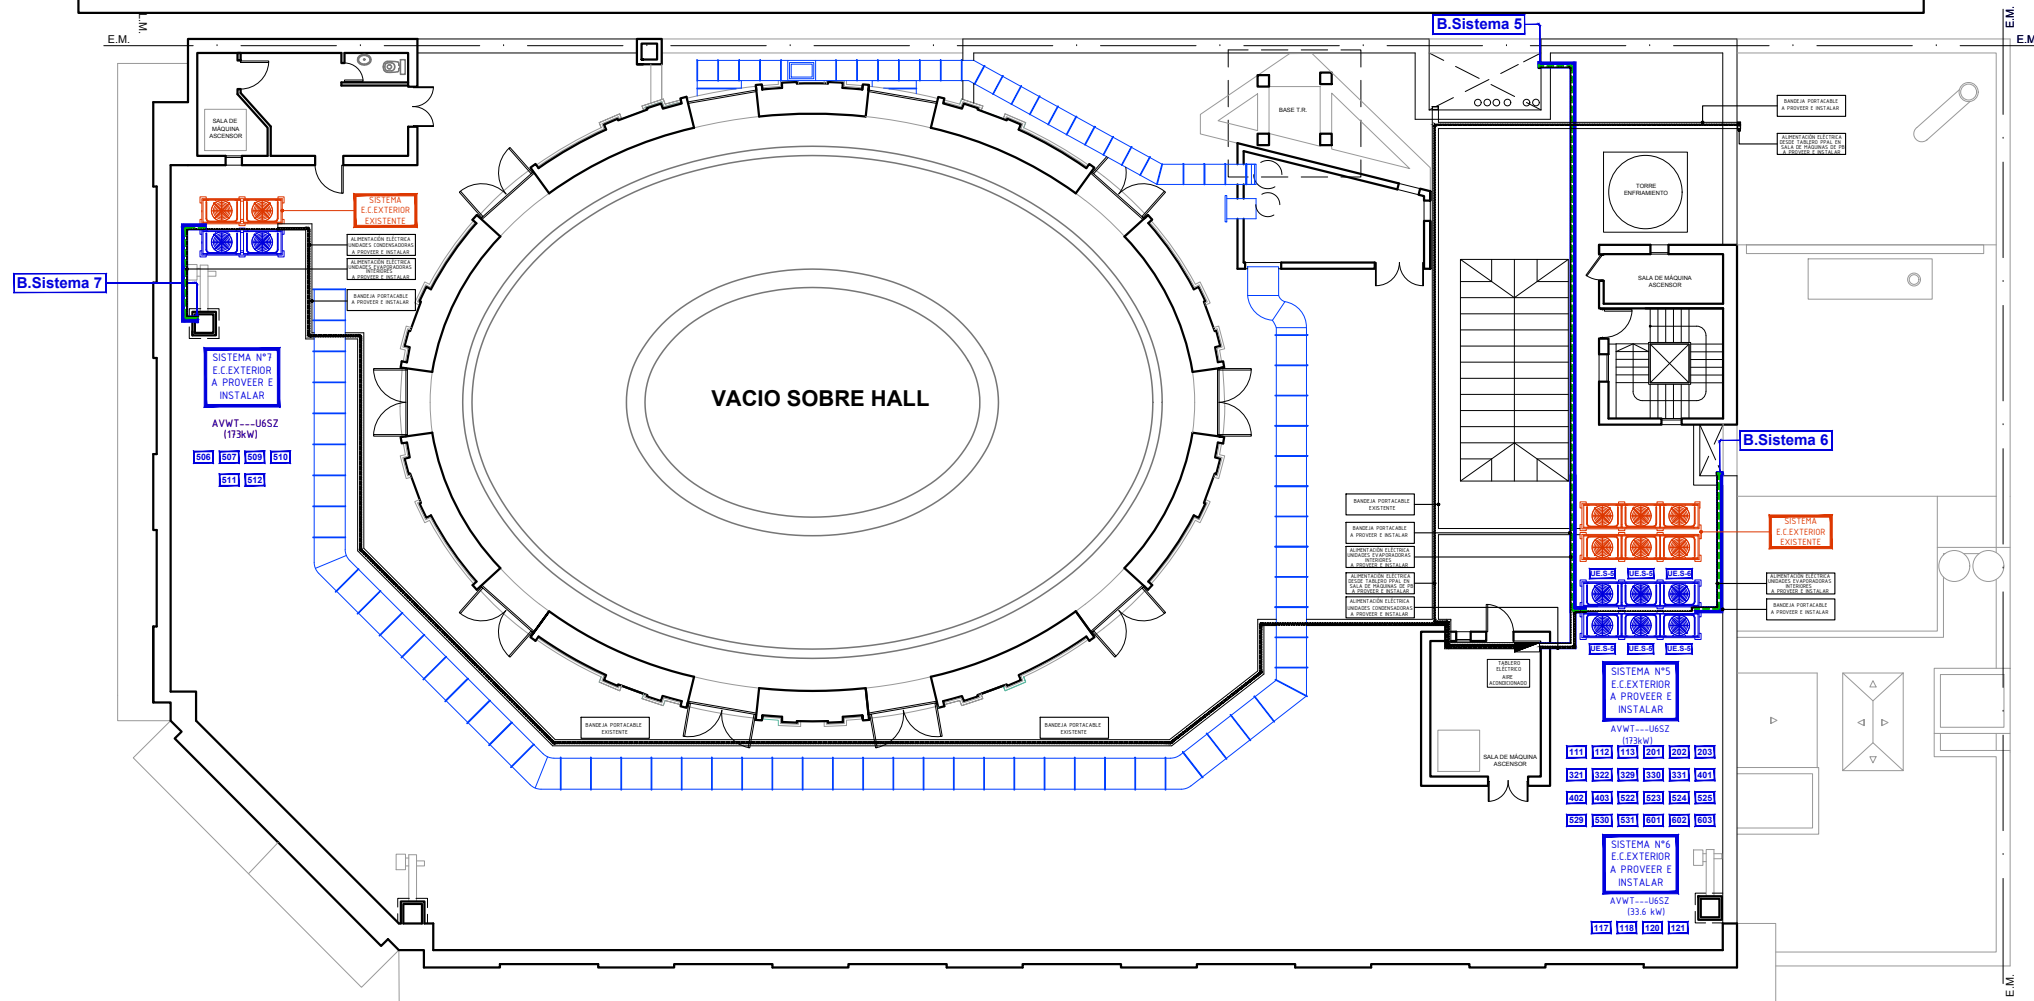

- OFICINAS CON AIRE ACONDICIONADO TIPO VRV INSTALADOS EN LA ACTUALIDAD.
- OFICINAS A PROVEER E INSTALAR AIRE ACONDICIONADO TIPO VRV.
- 1-CAÑERÍAS DE DISTRIBUCIÓN DE REFRIGERANTE DE COBRE ELECTROLÍTICO CON AISLACIÓN DE TUBOS DE ESPUMA ELÁSTOMÉRICA DE ESTRUCTURA CELULAR CERRADA (GAS).
- 2-CAÑERÍAS DE DISTRIBUCIÓN DE REFRIGERANTE DE COBRE ELECTROLÍTICO CON AISLACIÓN DE TUBOS DE ESPUMA ELÁSTOMÉRICA DE ESTRUCTURA CELULAR CERRADA (LÍQUIDO).
- CONDUCTORES DE COMANDO DE INTERCONEXIÓN ENTRE UNIDADES EVAPORADORAS INTERIORES Y CONDENSADORAS EXTERIORES.
- ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE UNIDADES EVAPORADORAS INTERIORES DESDE TABLERO ELÉCTRICO UBICADO EN LA SALA DE MÁQUINAS DE LA TERRAZA DEL 3 PISO.

|                               | SISTEMA N°              | VRV MODELO      |                                                                                                          | PISO           |  | TIPO             | CANTIDAD | KW   |
|-------------------------------|-------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--|------------------|----------|------|
|                               |                         | UNIDAD EXTERIOR | ALIMENTACIÓN UNIDADES INTERIORES                                                                         |                |  |                  |          |      |
|                               |                         |                 |                                                                                                          |                |  |                  |          |      |
| UNIDADES A PROVEER E INSTALAR | 5                       | AVWT----U6SZ    | 111-112-113-201-202-203<br>321-322-329-330-331-401<br>402-403-522-523-524-525<br>529-530-531-601-602-603 | TERRAZA PISO 3 |  | COMPACTO MODULAR | 5        | 173  |
|                               | 6                       | AVWT----U6SZ    | 117-118-120-121                                                                                          | TERRAZA PISO 3 |  | COMPACTO MODULAR | 1        | 33,6 |
|                               | 7                       | AVWT----U6SZ    | 506-507-509-511-512                                                                                      | TERRAZA PISO 3 |  | COMPACTO MODULAR | 2        | 58,8 |
|                               | CANTIDAD TOTAL POR PISO | 8 UNIDADES      | 33 UNIDADES                                                                                              |                |  |                  |          |      |

## PLANTA TERRAZA 3 PISO